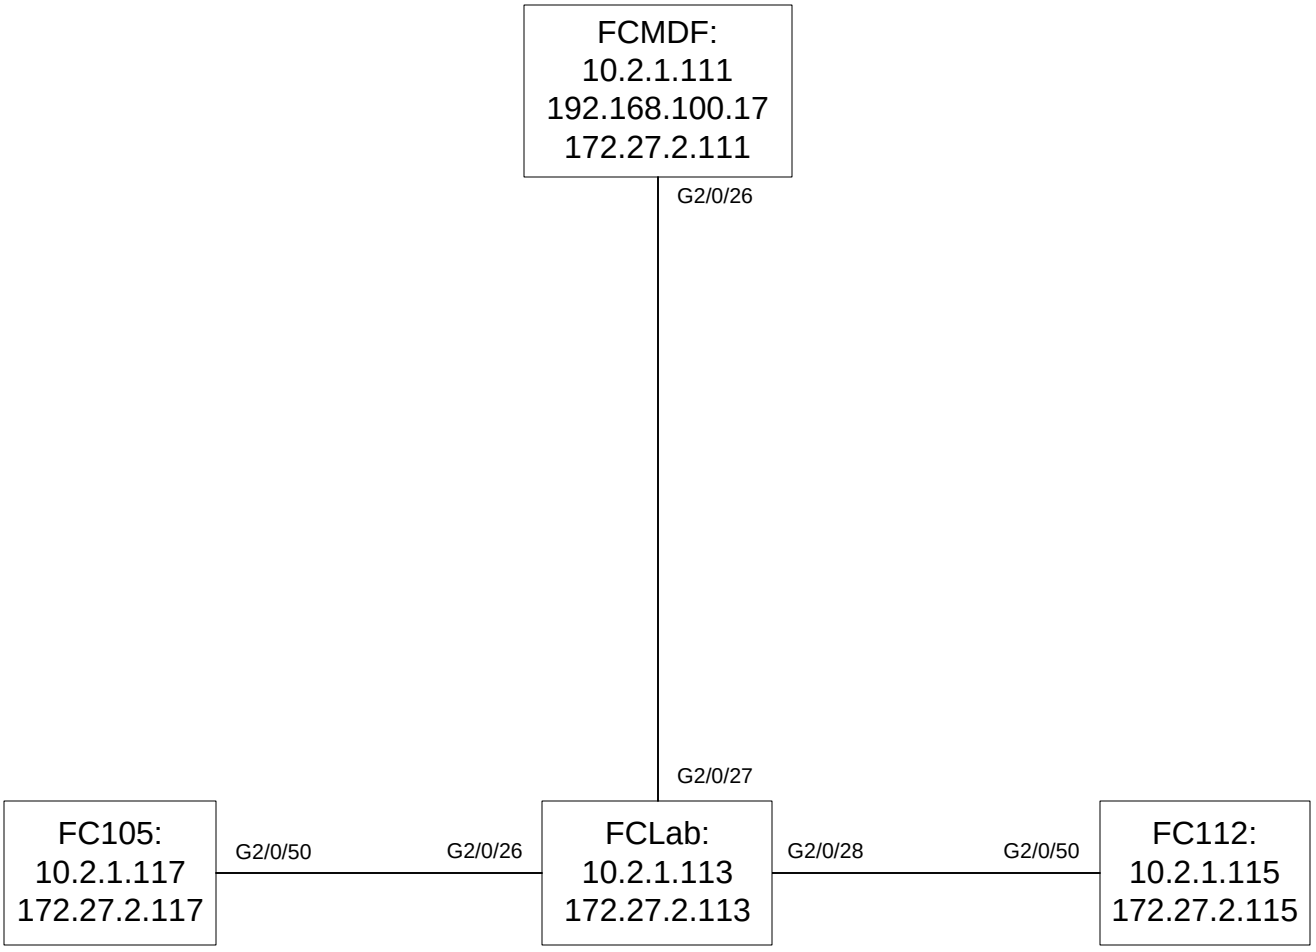
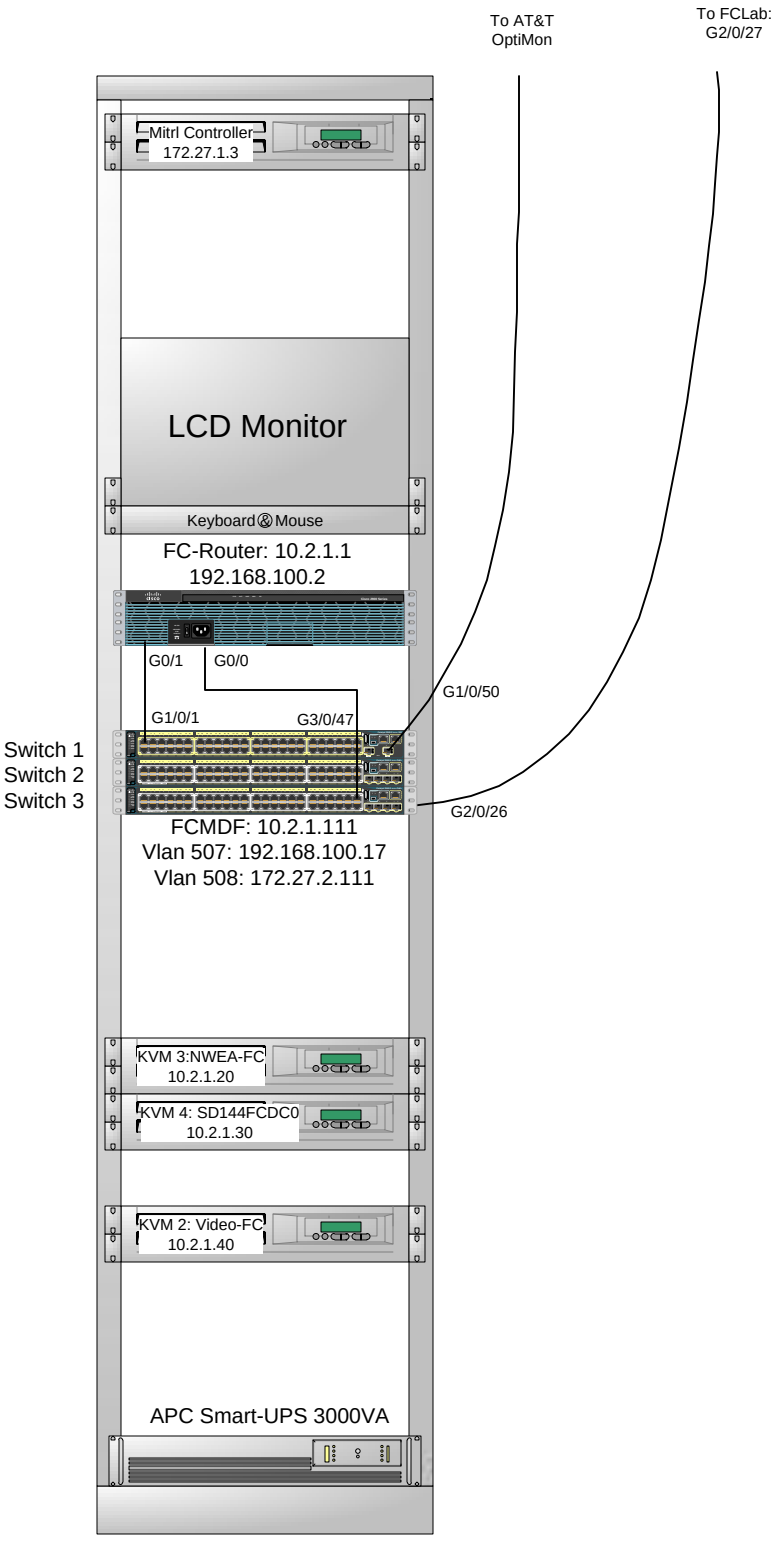
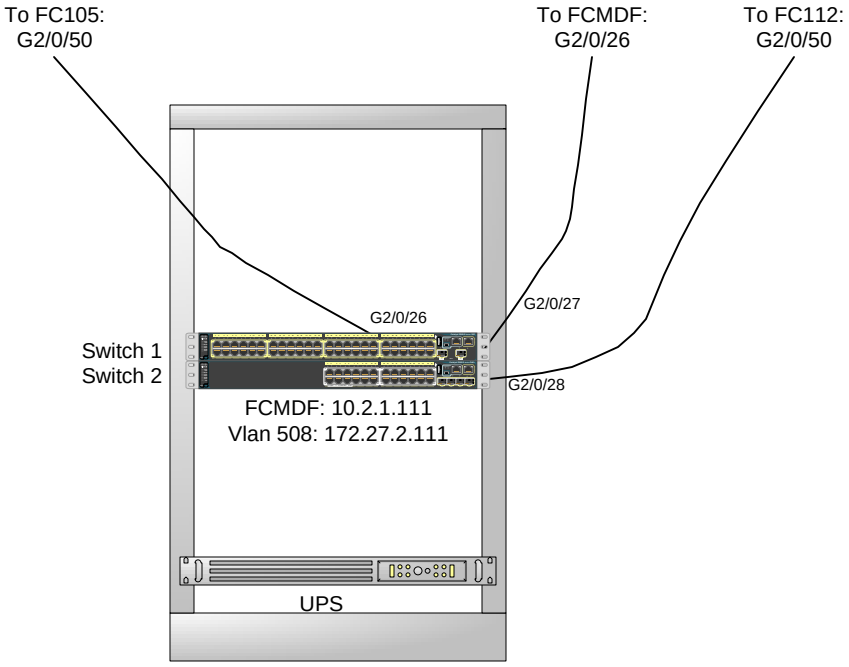

FCMDF:
10.2.1.111
192.168.100.17
172.27.2.111
G2/0/26
G2/0/27
FC105:
10.2.1.117
172.27.2.117
G2/0/50
G2/0/26
FCLab:
10.2.1.113
172.27.2.113
G2/0/28
G2/0/50
FC112:
10.2.1.115
172.27.2.115


Fieldcrest


To AT&T
OptiMon
To FCLab:
G2/0/27
Mitrl Controller
172.27.1.3
LCD Monitor
Keyboard & Mouse
FC-Router: 10.2.1.1
192.168.100.2
G0/1
G0/0
G1/0/1
G3/0/47
G1/0/50
G2/0/26
Switch 1
Switch 2
Switch 3
FCMDF: 10.2.1.111
Vlan 507: 192.168.100.17
Vlan 508: 172.27.2.111
KVM 3:NWEA-FC
10.2.1.20
KVM 4: SD144FCDC0
10.2.1.30
KVM 2: Video-FC
10.2.1.40
APC Smart-UPS 3000VA


MDF


To FC105:
G2/0/50
To FCMDF:
G2/0/26
To FC112:
G2/0/50
G2/0/26
G2/0/27
Switch 1
Switch 2
G2/0/28
FCMDF: 10.2.1.111
Vlan 508: 172.27.2.111
UPS

IDF Lab

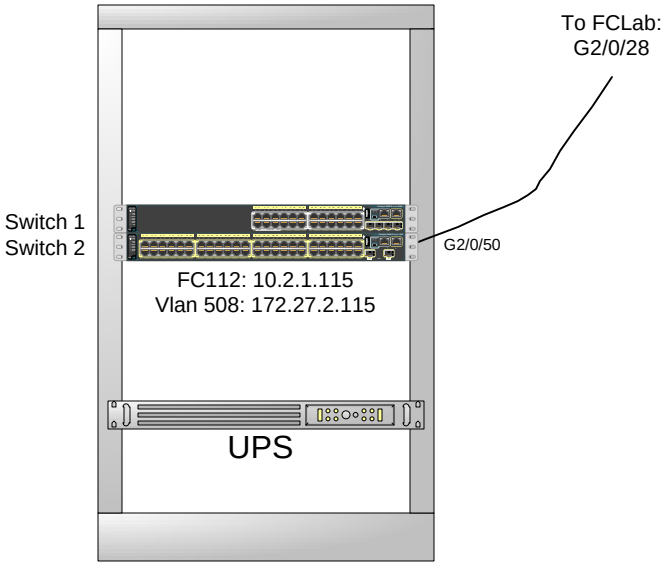
To FCLab:
G2/0/28
Switch 1
Switch 2
G2/0/50
FC112: 10.2.1.115
Vlan 508: 172.27.2.115
UPS

IDF 112

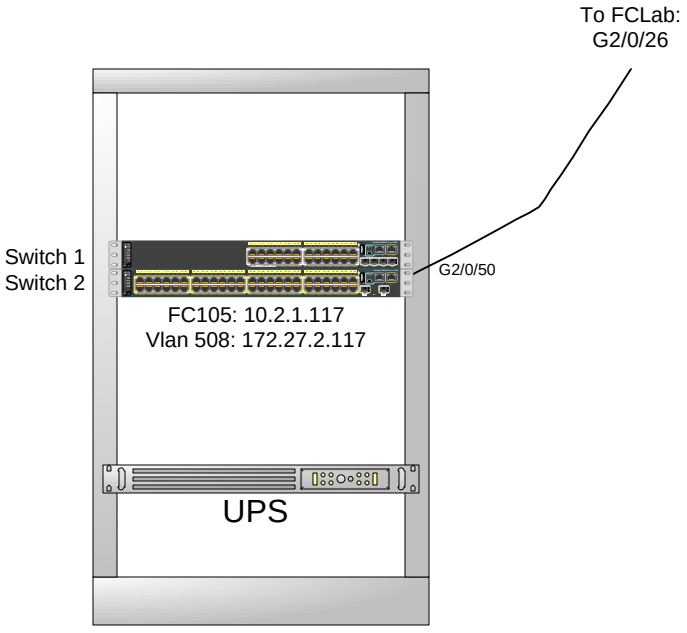
To FCLab:
G2/0/26
Switch 1
Switch 2
G2/0/50
FC105: 10.2.1.117
Vlan 508: 172.27.2.117
UPS

IDF 105